

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНСТИТУТ СТЕКЛА»  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «СТЕКЛО»**

*111024, Москва, ул. Душинская, д. 7  
тел. (495) 361-15-02, 363-96-87; факс (495) 363-96-88; e-mail: ic.steklo@mail.ru*



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 62-2017 от 06.12.2017 г.

**Наименование продукции:** стекло закаленное по ГОСТ 30698-2014 «Стекло закаленное. Технические условия» номинальной толщиной 6 мм на определение стойкости к удару стальным шаром по ГОСТ 30698-2014, п. 5.1.3.

**Предъявитель образцов для испытаний:** ООО «Технадзор77» по договору № 03250 от 28.11.2017 г.

**Дата получения образцов:** 05.12.2017 г.

**Описание образцов:** на испытания представлен один образец стекла размером 369×1549 мм в составе двухкамерного стеклопакета, состоящего из внешнего закаленного стекла толщиной 6 мм, дистанционной рамки шириной 12 мм, среднего листового стекла толщиной 4 мм, дистанционной рамки шириной 10 мм и внутреннего многослойного стекла из двух листов стекла толщиной по 3 мм.

**Методика испытаний:** ГОСТ 30698-2014 «Стекло закаленное. Технические условия».

**Дата испытания образцов:** 06.12.2017 г.

**Результаты испытаний:** приведены в прилагаемой таблице испытаний (приложение 1 на 1 листе).

**Заключение:** представленный образец стекла толщиной 6 мм выдержал испытание на стойкость к удару стальным шаром.

Руководитель ИЛ «Стекло»



## Приложение 1 к протоколу испытаний

№ 62-2017 от 06.12.2017 г.

Лист 1

## ТАБЛИЦА ИСПЫТАНИЙ

Маркировка ИЛ «Стекло»	Измеряемый показатель	Результат испытаний
Образец-1	Удар стального шара массой $227 \pm 2$ г (справочно - диаметр шара 38 мм), падающего с высоты $2500 \pm 30$ мм	Выдержал

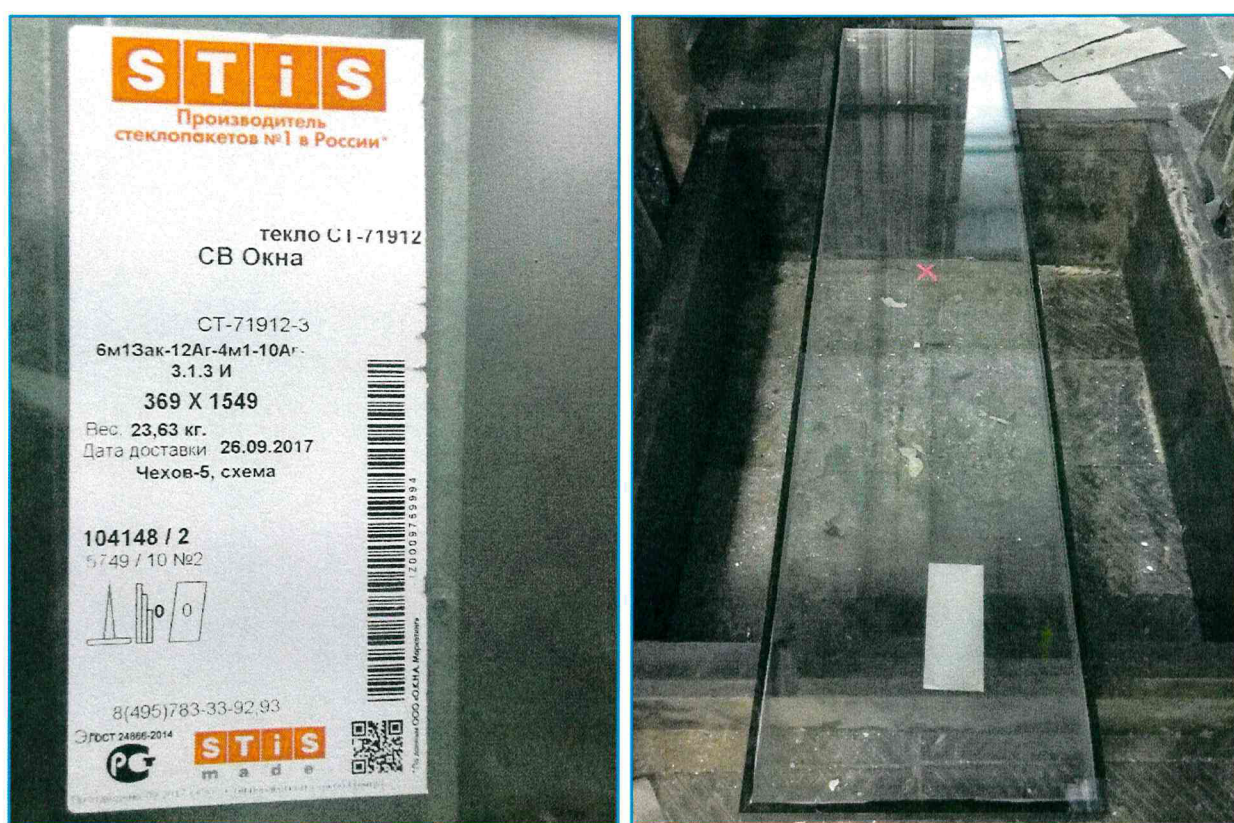


Рисунок 1. Этикетка стеклопакета и внешний вид образца после испытаний

Испытания проводил

Научный сотрудник